

Kunde _____

Projekt _____

 Wärmetauscher HEIZEN ☐

 KÜHLEN ☐

 Volumen (*) _____ m³; l

Zeit (*) _____ min; h

Pumpenleistung/ _____ KW;

 Fördermenge (*) _____ m³/h; l/min

(*) keine Pflichtangabe

Primärmedium:

 Durchflussrate _____ kg/h; m³/h

Druck _____ bar

 Dichte(**) _____ kg/m³; g/l

Mischungsrate(**) _____ %

) _____

Sekundärmedium:

 Durchflussrate: _____ kg/h; m³/h

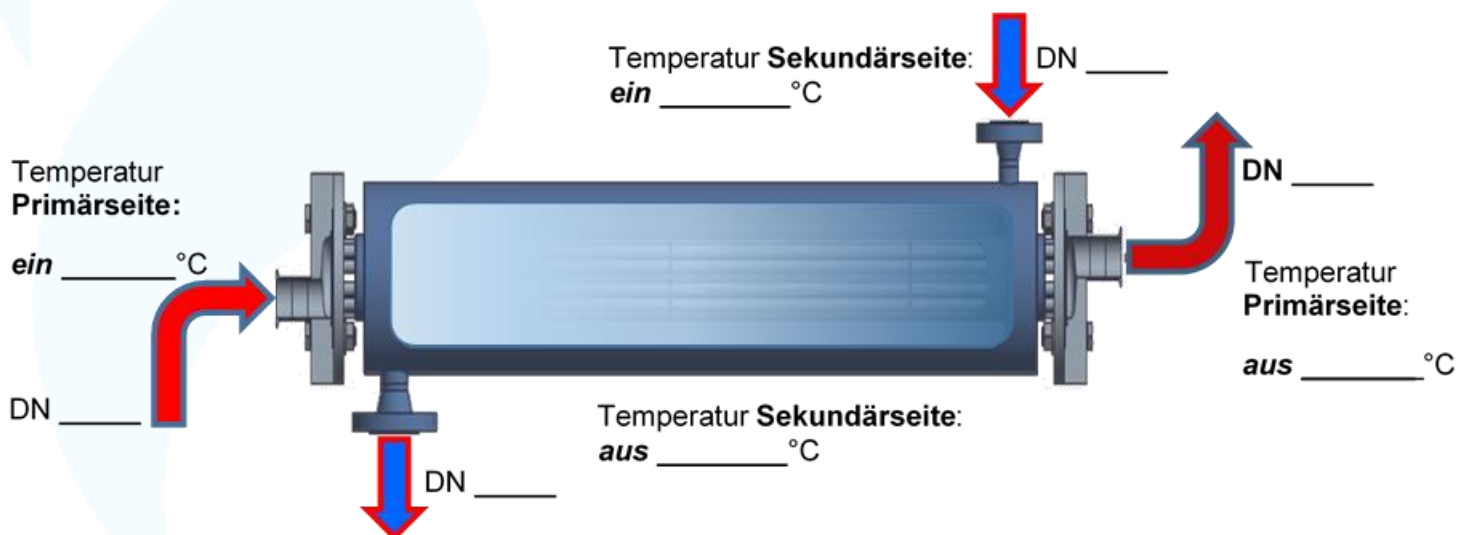
Druck _____ bar

Mischungsrate(**) _____ %

(**) optional bei Abweichung von Wasser

! Bei Dampf bitte Druck angeben

! Bei Kühlmedium (Glykol) bitte Mischungsrate in % angeben


Max.
Druckverlust:

primär: _____ Pa; mbar; bar

sekundär: _____ Pa; mbar; bar

Max. Länge: _____ mm; m

Sonstiges:

Oberflächengüte:

Zertifikate:

Bauweise:

 horizontal ☐ vertikal ☐ abweichend ☐